

Број: 0101-339/3
Датум: 10.03.2025.
Број набавке 2.3.6/2025

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

Скерлићева бр.1
Београд 11000
Мејл адреса: anita.lapcevic@nb.rs
Maja.kostic@nb.rs

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде

Наручилац Народна библиотека Србије, Београд, Скерлићева бр.1 на основу члана 46. Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује 0101 бр.970/1 од 29.10.2020 године, спроводи поступак набавке на коју се закон не примењује доношењем Налога који потписује управник или овлашћено лице, а на захтев предлагача/ начелника Организационе јединице Наручиоца. Саставни део налога је спецификација добара/ услуга/ радова. Налог са сецификацијом се доставља Служби за план и анализу/ Одељења за економско рачуноводствене послове.

Наручилац односно Служба за план и анализу у складу са чланом 47. Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује 0101 бр.970/1 од 29.10.2020 године, упућује путем поште или електронским путем на адресе три привредна субјекта **ПОЗИВ за достављање понуда** са Спецификацијом предмета набавке.

Набавка на коју се закон не примењује се реализује на основу закљученог УГОВОРА или издавањем НАРУЦБЕНИЦЕ у зависности од вредности уговора.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда буду имале најнижу понуђену укупну цену/ вредност изабраће се понуда оног понуђача који буде извучен жребањем.

Понуду доставити на мејл адресу : anita.lapcevic@nb.rs

Рок за достављање понуда је 14.03.2025. године.

Управник

Др Владимир Пиштало

Vladimir Pistalo

СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
- Члан 42. Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки
и набавки на које се закон не примењује у Народној библиотеци Србије
0101-970/1 од 29.10.2020. године -
(вредност набавке закључно са 999.999 рсд – нето)

НАЗИВ НАБАВКЕ:

Радови на санацији квара хидрантске мреже (хитна интервенција)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОТРЕБЕ ЗА НАБАВКОМ: Хитна интервенција услед пуцања цеви на систему хидрантске мреже, која је изазвала изливање велике количине воде према коловозу у Небојшиној улици. Контактран ЈКП Београдски водовод и канализација како би са специјализованом опремом лоцирали место квара. Потребно је замнеити и подземни хидрант који је сав труо и није функционалан. Добијена сагласност на извођење радова од ЈП Зеленило Београд

ОПИС И КАРАТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ :

RB	SPECIFIKACIJA I OPIS	J.m.	Kol.	Jed.cena	SVEGA
	Obezbeđenje gradilišta, postavljanjem mrežaste zaštitne ograde sa montažom potrebnih stubova.	komplet	1		
	Štemovanje asvaltno-betonske podloge d=25-40cm, pneumatskim čekićem površine 4,00-6,00m ² .				
	Upotreba potrebne mehanizacije angažovanjem radne snage na ručnom iskopu zemlje i šuta				
	Zatvaranje, pražnjenje, otvaranje i punjenje vodovodne mreže.				
	upotreba pumpe za izbacivanje vode,				
	Isecanje svih oštećenih delova dotrajale P.E cevi Φ 80 do Φ 110, dužine do 6,00m,				
	Nabavka i ugradnja novih P.E cevi Φ 80 do Φ 110 sa pripadajućim fittingom, MDP 80, FF komad, nabušene flanše.				

Nabavka i montaža novog podzemnog hidranta Φ 80 , N-stopa komad Φ 80, zatvarač sa teleskopom i hidrantske LG kape.				
Nabavka, prevoz, nasipanje i razastiranje peska u rovu, nakon montaže cevi,				
Nasipanje zemlje - zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem,specijalijovanim alatima,				
Betoniranje staze, na delu defekta 4,00-6,00m2 sa armaturom.				
Čišćenje, sakupljanje, ručni utovar i odvoz šuta na deponiju,				
Čišćenje i planiranje zemlje, nakon završenih radova .				
UKUPNO POTREBHO - OSNOVICA ZA PDV				
STOPA PDV-a 20%				
UUKUPNO DINARA :				

ОЧЕКИВАНИ ДАТУМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАБАВКЕ: 01.04..2025.год

Назив одељења: Техничко безбедносно одељење

Сагласан руководиоца Сектора:

Vladimir Pistač



Доставити:

- Архиви
- Служби за план и анализу

Предлагач набавке

M. Djokic
(потпис)

9.104 Бр. 251/A
21. 2. 2025 год.
БЕОГРАД, Окерлићева 1

ИЗЈАВА О КВАРУ НА ХИДРАНТСКОЈ МРЕЖИ

Дана 21.02.2025.год. приметио сам изливање велике количине воде на зелену површину према Небојшиној улици. Одмах сам позвао дежурну екипу ЈКП „Београдског водовода и канализације“ који су у кратком року изашли на терен.


Констатовали су квар- пуцање цеви на спољној хидрантској мрежи, али квар није видљив и отприлике може бити на потезу око 60 метара од шахте са вентилима и водомером. Проблем је у томе што су све шахте до места цурења пуне, тако да би се лоцирао квар потребно је ангажовати специјализовану екипу водовода који би са мерним инструментима тачно лоцирали место дефекта, како би исти могао бити саниран.

Затворена је привремено хидрантска мрежа како би се зауставило цурење воде јер су у близини подземни депои са књижном грађом. Информација о затварању хидрантске мреже и тачној локацији са вентилима достављена је портирима –ватрогасцима Народне библиотеке Србије како би у случају евентуалног акцидента могли да реагују тј. да одмах отворе вентил и да хидрантска мрежа буде у функцији.

Одмах након лоцирања квара од стране ЈКП „Београдског водовода и канализације“ приступићемо санацији квара на хидрантској мрежи ангажовањем овлашћене фирме, и након тога спољна хидрантска мрежа ће бити у функционало исправном стању.

Начелник техничко безбедносног одељења

Милисав Вуловић



У Београду, 21.02.2025.год.




ЖКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ
СЛУЖБА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛУ ГУБИТАКА

ИЗВЕШТАЈ О СИСТЕМСКОМ ИСПИТИВАЊУ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ


датум:	24.02.2025.	Назив:	Народна библиотека Србије
оператери:		Адреса:	Скерлићева бр.1
Поповић Небојша		Погон водоводне мреже:	Београд 4
Живковић Милош		Број радног налога:	113/24
		Захтев поднео:	Кабинет Директора ЖКП "БВК"
		Испитивање губитака:	по захтеву

испитана:	профил:	материјал:	дужина:		
водоводна инсталација	Ø100mm	ПГ	100 m		
опрема	час	количина	детектовано	шифра	напомена:
корелатор са х. сондама	1	2	1	13019	
уређај за откр.лоц.кварова на в.м.	1	1	1	13001	
ВОЗИЛО:	теретно возило до 10Т	1	пређено:	10 km	

КОМЕНТАР И СКИЦА КВАРА:

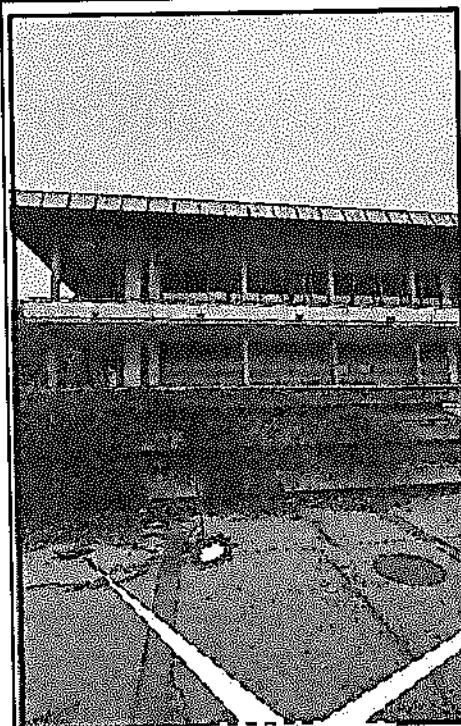

На основу захтева и проблема са хидрантском мрежом установе "Народне библиотеке Србије", испитан је део те мреже. Обухваћен је део водоводне мреже од шахта у коме се налази пресек-затварач (шахт 1) до шахта који се налази у зеленој површини (шахт 2). Том приликом је детектован квар у непосредној близини подземног хидранта. Позиција квара је приказана на скици и слици. Са резултатом испитивања је, на лицу места, упознат Начелник безбедносно-техничке службе.

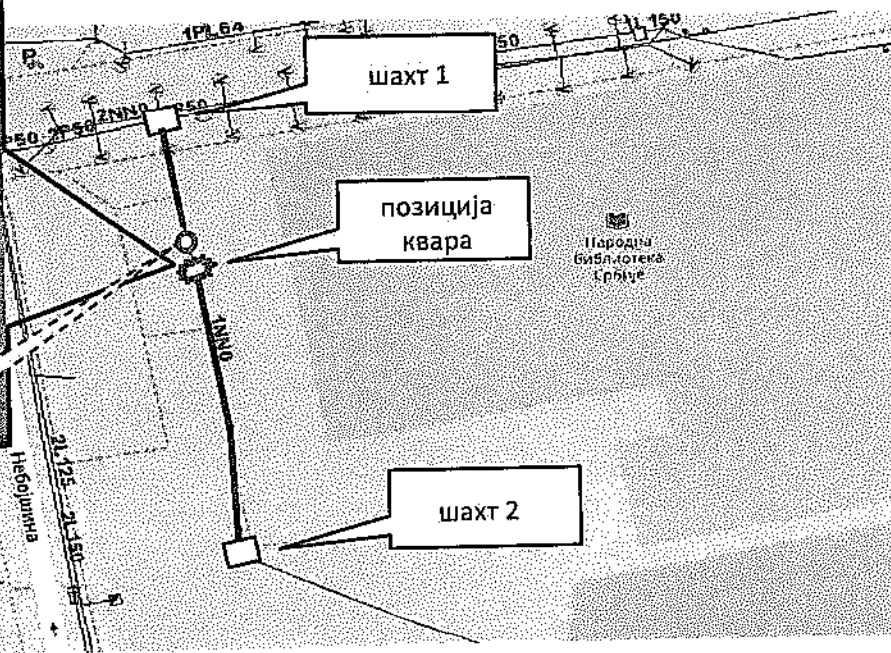

подземни хидрант

шахт 1

позиција квара

шахт 2

Народна библиотека Србије



JKP БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ
СЛУЖБА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛУ ГУБИТАКА

ИЗВЕШТАЈ О СИСТЕМСКОМ ИСПИТИВАЊУ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

датум:	05.03.2025.	Назив:	Народна библиотека Србије		
оператери:	Адреса:		Скерлићева бр.1		
Поповић Небојша	Погон водоводне мреже:		Београд 4		
Живковић Милош	Број радног налога:		132/25		
		Захтев поднео:	Кабинет Директора ЈКП "БВК"		
		Испитивање губитака:	по захтеву		
испитана:	профил:	материјал:	дужина :		
водоводна инсталација	Ø100mm	ЛГ	100 m		
опрема	час	количина	детектовано	шифра	напомена:
корелатор са х. сондама	1	2	1	13019	
уређај за откр.лоц.кварова на в.м.	1	1	1	13001	
уређај за сис.откр.кварова на в.м	1	2	1	13021	
ВОЗИЛО:	теретно возило до 10Т	1	пређено:	10 km	

КОМЕНТАР И СКИЦА КВАРА:

Поновљено је испитивање хидрантске водоводне мреже у непосредној близини објекта Народне библиотеке Србије, а у вези са претходним испитивањем по радном налогу број 113/25 од 24.02.2025.године. Испитан је део хидрантске инсталације од шахта у коме се налази пресек-затварач (шахт 1) до шахта који се налази у зеленој површини (шахт 2), укључујући позицију у сервисном рову ископаном за потребе санације на основу претходног испитивања. Квар је регистрован на 4,6m од ивице ископаног рова ка шахту број 1.
Са резултатом испитивања су, на лицу места, упознати Начелник безбедоносно-техничке службе и извођач радова на пословима санације.

